


stav	návrh	výhľad	
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA OBCE
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	POLOHOPIŠ
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA LOKALITY
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	OZNAČENIE LOKALITY
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	PLOCHY DORAVNÝCH ZARIADENÍ
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA PRIESKUMNÉHO ÚZEMIA
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA DOBÝVACIEHO PRIESTORU
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	CHRÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIE
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA CHKO
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA OCHRANNÝCH PÁSIEŤ VŠETÝCH DRUHOV
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	LESY
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	VINICE, CHMELNICE, SADY
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	VODNÉ PLOCHY A TOKY
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	CIRKEVNÝ A KULT. OBJEKT
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA MALOPLŔŠNÝCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	HRANICA LOKALÍT EURÓPSKEHO VÝZNAMU

LEGENDA :

- [Symbol] jestvujúce vzdušné rozvody VVN ochranné pásmo 15m od krajných vodičov
- [Symbol] jestvujúce vzdušné rozvody VN - linka č. 172, 214, 238, 467 hlavné vedenie - AlFe 3x70 mm², AlFe 3x110 mm² odbočné vedenie - AlFe 3x50 mm², AlFe 3x42,7 mm² ochranné pásmo 10m od krajných vodičov
- [Symbol] jestvujúce kábelové rozvody VN - linka č. 214 - AXEKCY 3x70 mm² ochranné pásmo 1m od okraja kábla
- [Symbol] navrhované kábelové rozvody VN - káble 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm² - do roku 2015 navrhované kábelové rozvody VN - káble 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm² - do roku 2025 a po roku 2025 ochranné pásmo 1m od okraja kábla
- [Symbol] jestvujúca murovaná trafostanica
- [Symbol] jestvujúca stôžiarová trafostanica ochranné pásmo 10m
- [Symbol] navrhovaná betónová trafostanica - do roku 2015
- [Symbol] navrhovaná betónová trafostanica - do roku 2025 a po roku 2025
- [Symbol] jestvujúce sekundárne rozvody NN vzdušné - vodiče AlFe 6
- [Symbol] jestvujúce rozvody VO vzdušné, svietidlá VO osadené na jestvujúcich stôžiaroch rozvodov NN
- [Symbol] jestvujúce miestneho rozhlasu vzdušné, reproduktory osadené na jestvujúcich stôžiaroch rozvodov NN ochranné pásmo 1m od krajných vodičov
- [Symbol] jestvujúce sekundárne rozvody NN kábelové - káble AYKY ochranné pásmo 1m od okraja káblov
- [Symbol] navrhované sekundárne rozvody NN kábelové - káble NAYY-J, navrhované kábelové rozvody VO, miestneho rozhlasu - do roku 2015
- [Symbol] navrhované sekundárne rozvody NN kábelové - káble NAYY-J, navrhované kábelové rozvody VO, miestneho rozhlasu - do roku 2025 a po roku 2025 ochranné pásmo 1m od okraja káblov
- [Symbol] jestvujúce kábelové rozvody telekomunikačnej siete - metalické káble MK - TCEPKPFL, TCEKE
- [Symbol] - optické káble OOK, DOK ochranné pásmo telekomunikačných rozvodov a zariadení je 1,5m
- [Symbol] jestvujúce vzdušné rozvody telekomunikačnej siete ochranné pásmo telekomunikačných rozvodov a zariadení je 1,5m
- [Symbol] navrhované telekomunikačné rozvody - do roku 2015
- [Symbol] navrhované telekomunikačné rozvody - do roku 2025 a po roku 2025 ochranné pásmo 1,5m
- [Symbol] jestvujúca automatická telefónna ústredňa SIEMENS EWSD
- [Symbol] jestvujúca základňová stanica mobilného operátora

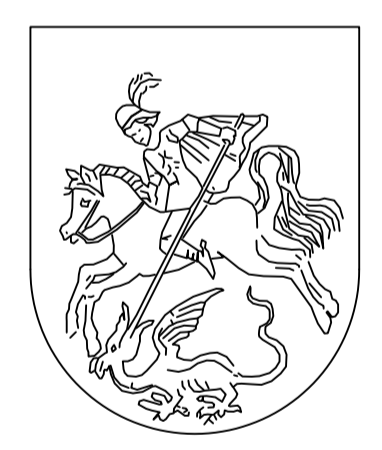

BORSKÝ SVÄTÝ JUR

ÚPN-O / ZaD1

výkres VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA OBCE- ENERGETIKA A TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY - JESTVUJÚCI STAV

stupeň Zmeny a doplnky č.1 / Návrh ZaD1

obstarávateľ Obec Borský Svätý Jur

zhotoviteľ Ing. arch. Ronie Vámos, autor. architekt SKA

riešiteľ Ing. Editá Lesayová

dátum január 2024

mierka 1: 5 000

5C

